

LED 非常用照明器具の点灯時間の確認(点検)に関するお施主様への大切なお願い

日頃は、弊社製品をご愛用いただきまして、誠にありがとうございます。

さて、弊社が 2016 年 12 月より販売しております LED 非常用照明器具の一部の商品におきまして、低温環境の屋外や外気に通じる場所(※1)でのご使用の場合で、かつ長時間点検がされず、内蔵している蓄電池が長時間放電されない場合に、非常点灯時間が建築基準法の規定時間より短くなる恐れがあることが判明しました。

お施主様に置かれましては、以下の対象製品をご使用の場合は、取扱説明書に従って既定の非常点灯時間である 30 分(※2)のご確認を頂き、お手数ですが、交換が必要な場合は以下フリーダイヤルまでご連絡頂けますようお願い申し上げます。

大変なご迷惑・ご心配をおかけしますとことを深くお詫び申し上げます。

何卒ご理解とご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。

※1 「外気に通じる場所」とは屋外とつながるドアや窓があり、冬季においても屋外との通気により外気温に近くなる場所

※2 建築基準法の規定時間

株式会社遠藤照明

■非常用照明器具

埋込型 30 分間タイプ	直付型 30 分間タイプ
埋込穴φ100	直付型
LED非常用照明器具 専用型	LED非常用照明器具 専用型
	


■対象品番、蓄電池ロットの確認方法

銘板に記載されている品番、ロットの確認方法。

ロットの読み方 例) **201125**
 2020 年 11 月 25 日


【専用型(埋込)】 器具銘板は枠の内側に貼付されています。

【器具】



非常用照明器具 20年製
 (専用形) 品番 FHL54012B 1a (電池内蔵) 201125
 NP 消費電力1.3W
 100-242V 50/60Hz
 入力電流0.020-0.018A 発熱等 LED 1x2.8W
 電池 FK701 (Ni-MH) 3.6V 1450mAh
 充電基準電圧3.0V 株式会社遠藤照明
 50/60Hz <評定番号 LALE-004>

【蓄電池(共通)】




Panasonic パナソニック株式会社
 制限用 Ni-MH 蓄電池 JIL 適合
 Ni-MH 3.6V 1450mAh 製造事業者登録番号
 0001 201125 20年製 (特) L75-04N
 (特) SC01-07

警告 ショートによる火災の恐れあり
 落下した蓄電池は使用せず
 リサイクル業者に依頼すること

■対象品番

No	製品品番	電池品番
1	EHM33012W	FK701
2	EHL54012W	FK701
3	EHM33013W	FK703
4	EHM33014W	FK703
5	EHL54013W	FK703
6	EHL54014W	FK703
7	EHM33012WA	FK701
8	EHL54012WA	FK701
9	EHM33013WA	FK703
10	EHL54013WA	FK703
11	EHL54012B	FK701
12	EHL54013B	FK703
13	EHM33012B	FK701
14	EHM33013B	FK703

■点検方法

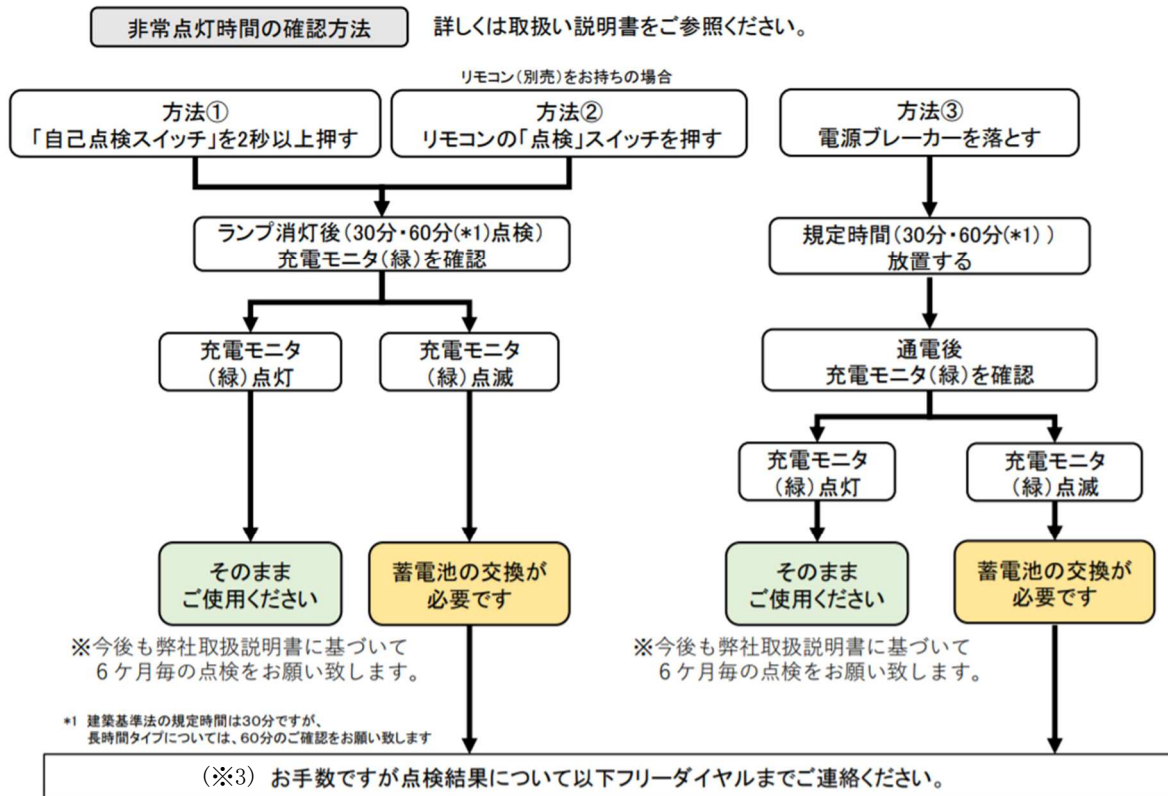

※3 設置から4年経過した製品につきましては、蓄電池の寿命が近づいております。有償による交換をおすすめさせていただきます。



※4 点検リモコンは、パナソニック製となります。点検時には、チャンネル2をご使用ください。

■連絡先

LED 非常用照明器具の連絡先 : パナソニック社にて対応をいたします。

下記フリーダイヤルまでご連絡ください。

パナソニック防災照明バッテリー市場対策室

フリーダイヤル(無料) **0120-060-585**

(携帯電話・PHSからもご利用いただけます。)

《受付時間》9時~17時 月~土曜

※祝日、正月三が日を除く

※電話番号はおかけ間違いのないようお願いいたします。

お電話の際には、以下の情報をできるだけご教授ください。

- ・充電モニタ(緑)が点滅している器具の品番、器具ロットもしくは電池ロット、台数
- ・購入時期、設置年(設置年マーク)

■個人情報の取扱いについて

本件に関するお客様の個人情報(お名前・ご住所・電話番号等)は、対象製品の交換以外の目的には使用いたしません。